



ALIMENTATION GENERALE  
6-70 mm<sup>2</sup> CU

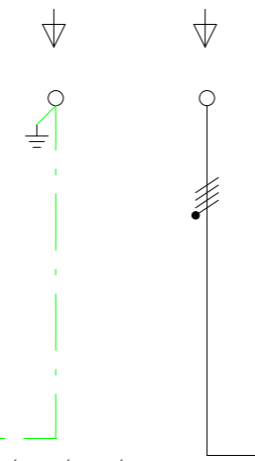

Déclencheur à Emission  
NZM1-XA208-250VAC/DC

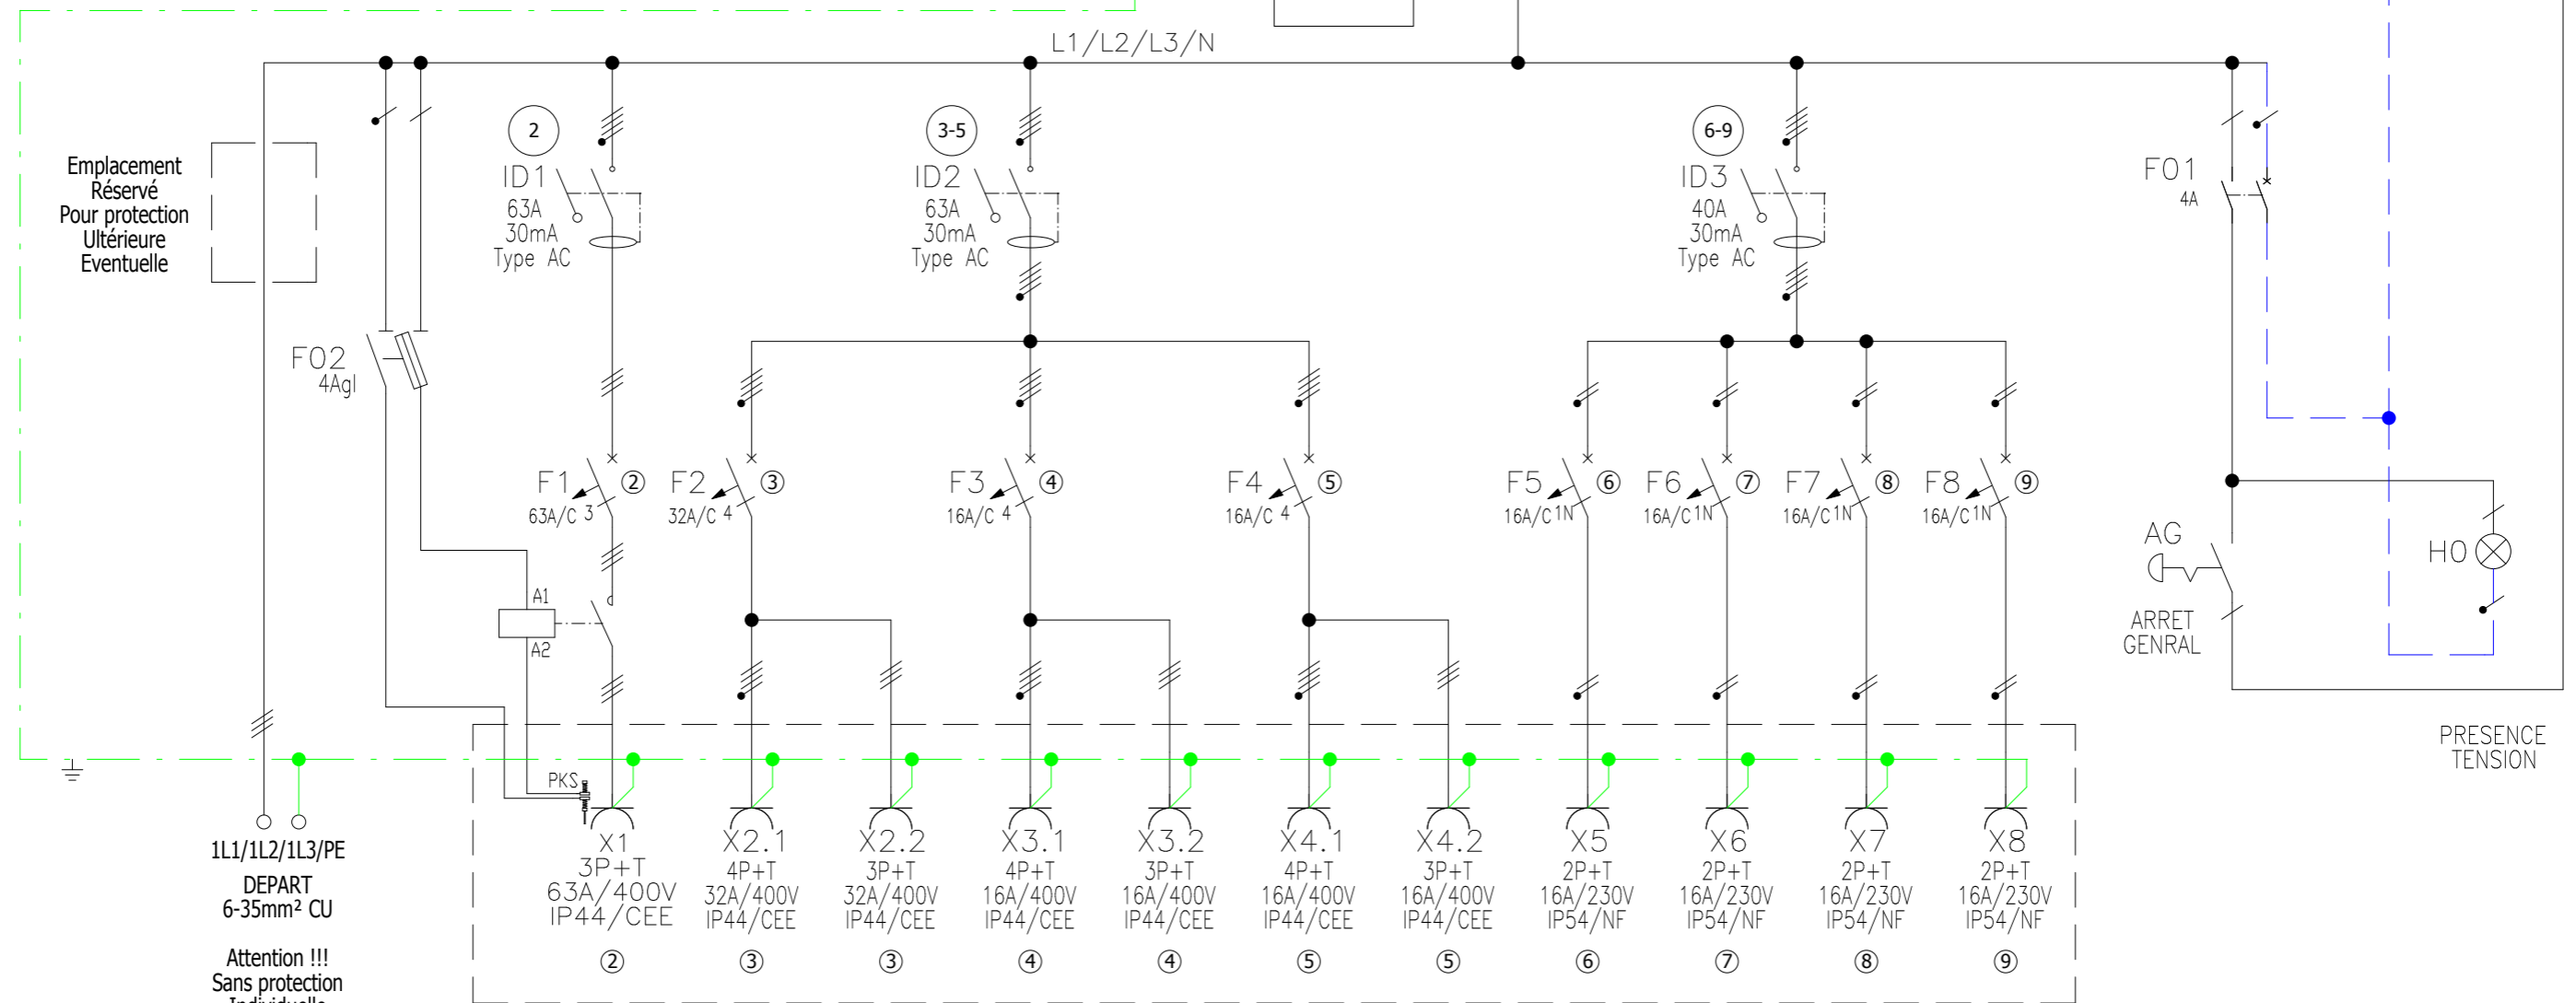

EMPLACEMENT PC

Emplacement Réserve  
Pour protection  
Ulérieure  
Eventuelle

1L1/1L2/1L3/PE  
DEPART  
6-35mm<sup>2</sup> CU  
Attention !!!  
Sans protection  
Individuelle

PRESENCE  
TENSION

Heure : 11:20:35

Edition : 23.03.18

Projet : 48675014

Ind.	Date	Nom	Désignation


**SCHEMA ELECTRIQUE**

Description du Projet  
**ARMOIRE DE DISTRIBUTION 87KVA  
AC125SE**

Dessinateur : Pierre HERRMANN

Suivi Affaire : S. JEHL

Projet <b>48675014</b>	Indice 1
Numéro de l'affaire <b>48675014</b>	Sur Pages 2
Date de création : 21.02.11	

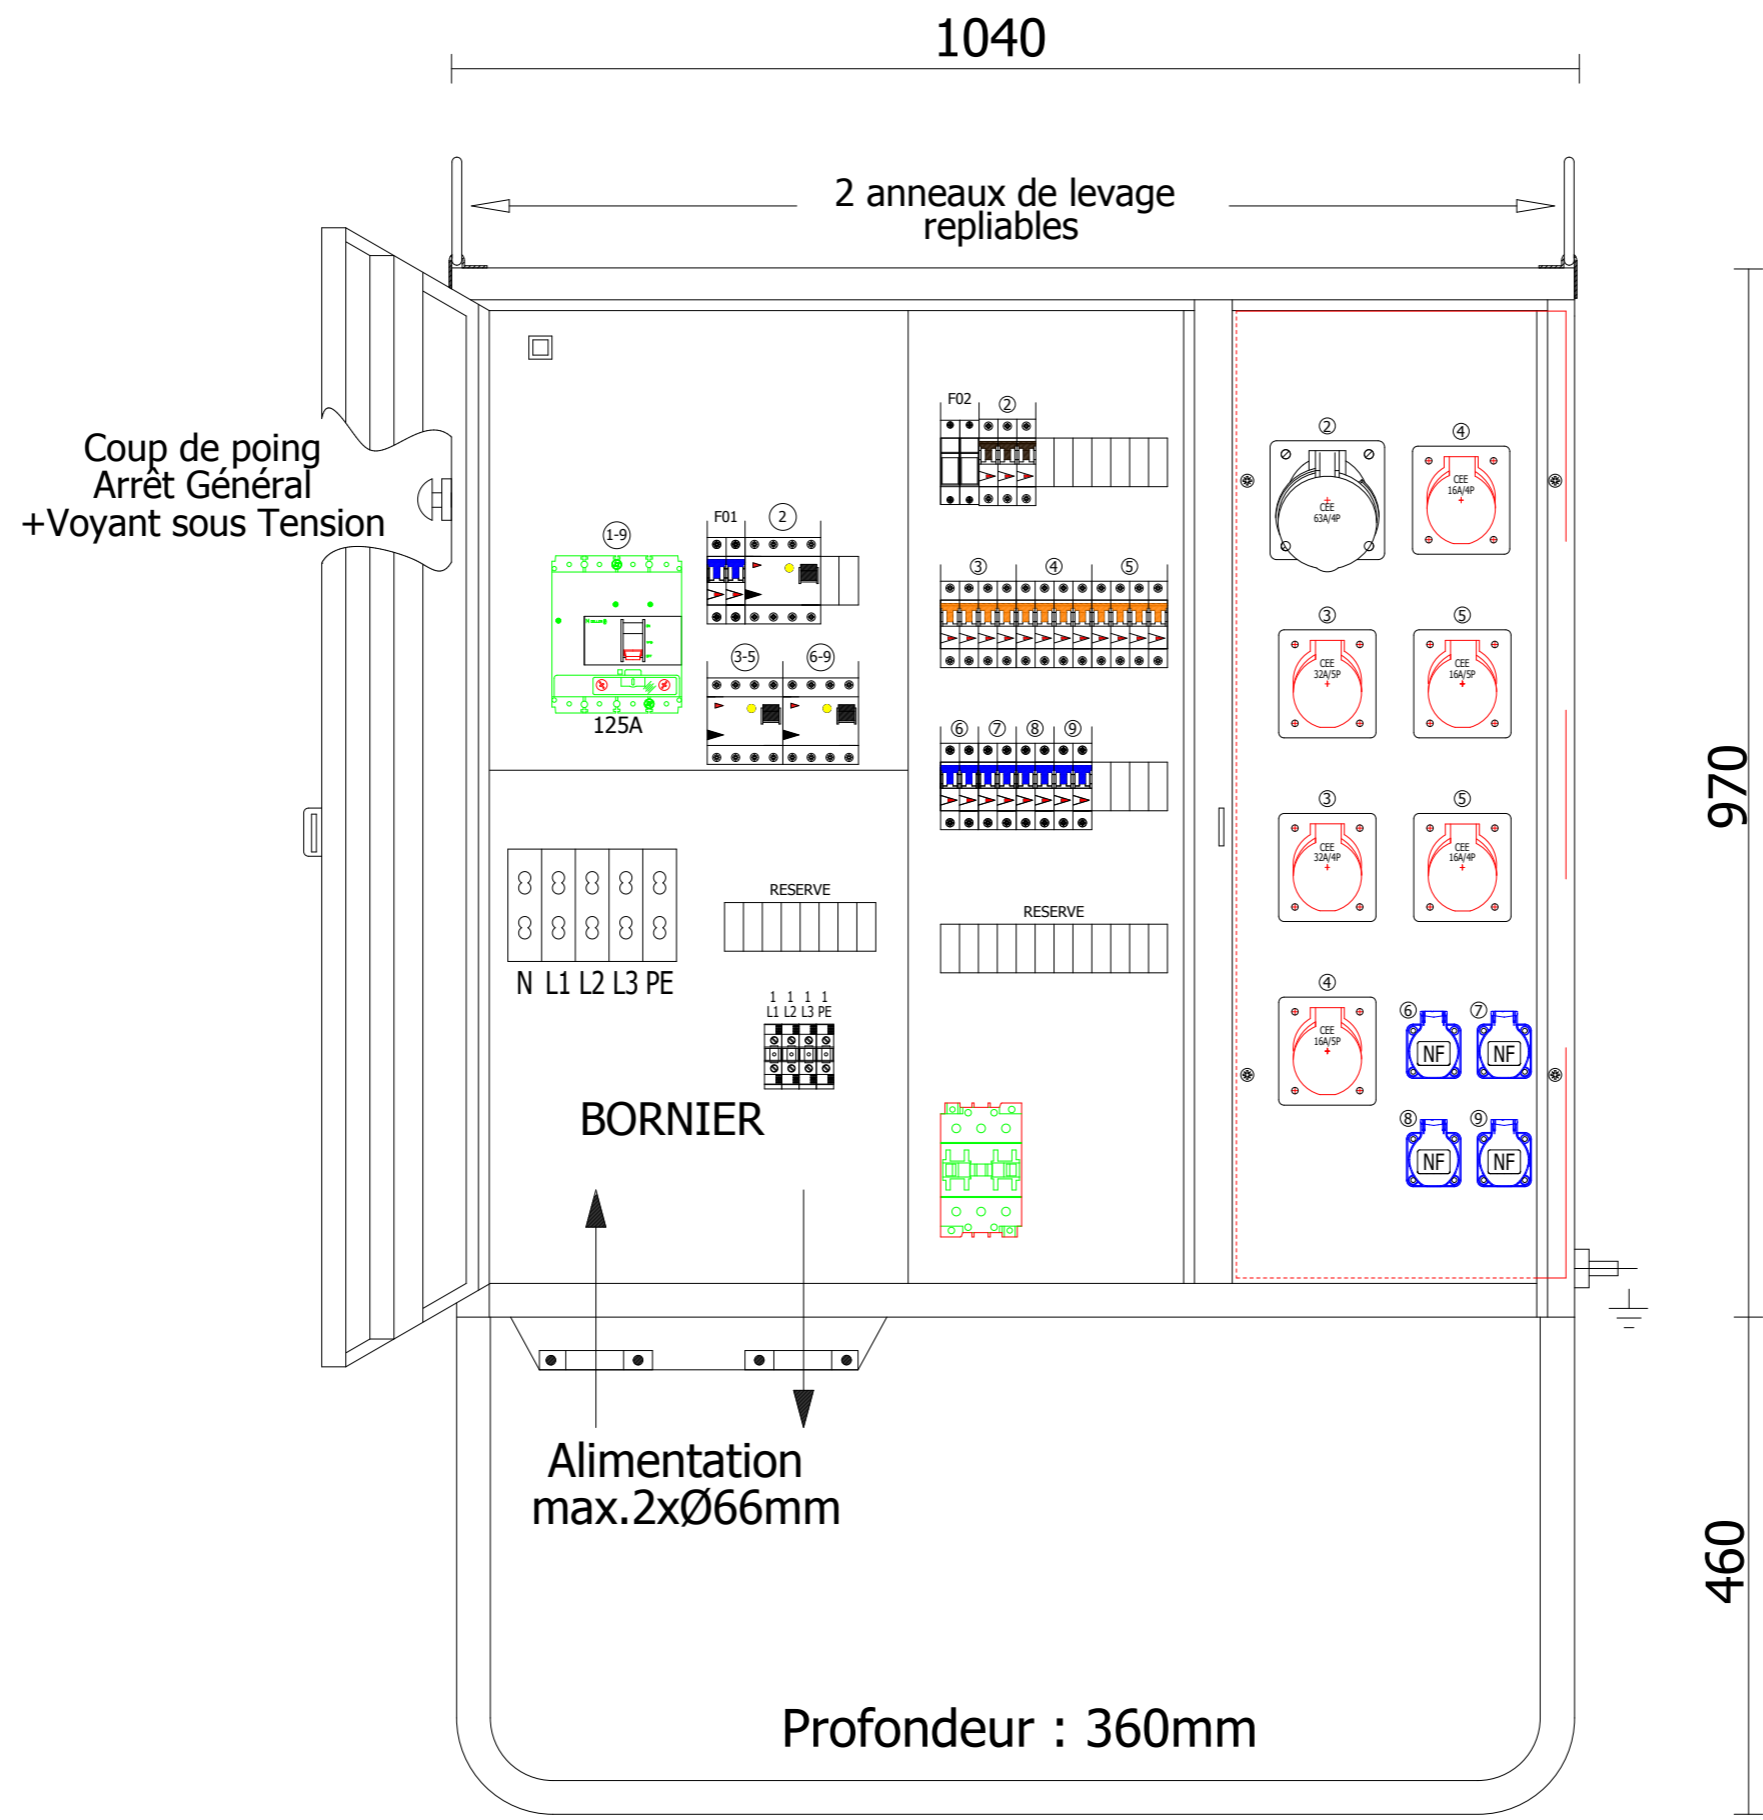

Heure : 11:20:35

Edition : 23.03.18

Projet : 48675014

Ind.	Date	Nom	Désignation

**SCHEMA D'IMPLANTATION**

Dessinateur : Pierre HERRMANN

**Description du Projet**  
**ARMOIRE DE DISTRIBUTION 87KVA AC125SE**

Suivi Affaire : S. JEHL

Projet	48675014	Indice	Page N°
Numéro de l'affaire	48675014		2
Date de création :	21.02.11		Sur Pages
			2