

EMPLACEMENT PC

Heure : 11:16:10

Edition : 23.03.18

Projet : 48675075

Ind.	Date	Nom	Désignation

SCHEMA ELECTRIQUE

Dessinateur : D.ADLER

Description du Projet
**ARMOIRE DE DISTRIBUTION 43KVA
AC75SE**

Suivi Affaire : Francis MULLER

Projet 48675075	Indice	Page N° 1
Numéro de l'affaire 48675075		Sur Pages 0
Date de création : 26.06.14		

710

Anneau de levage repliable

Interrupteur Général Arrêt d'Urgence


635

300

Alimentation max. 2xØ43

Profondeur 360mm

avec porte intérieure verrouillable par clé

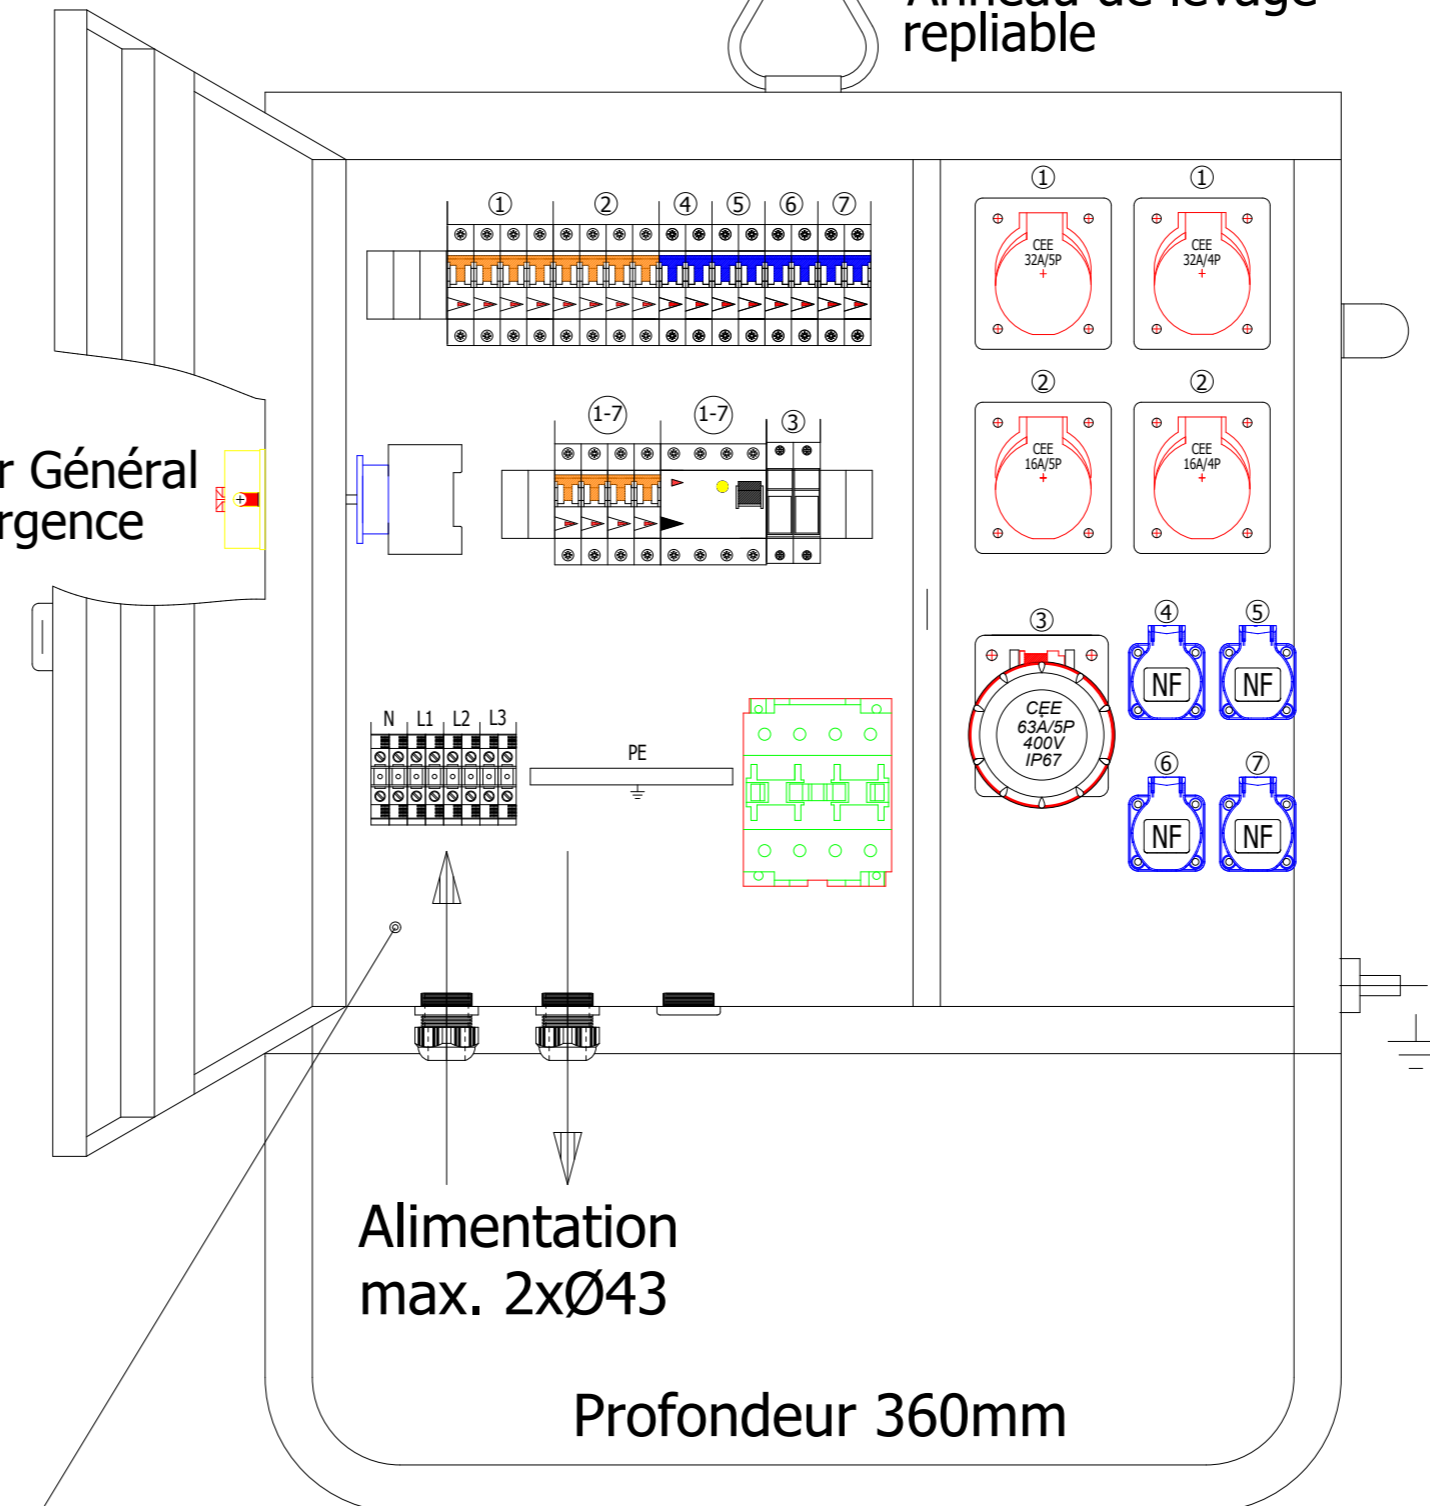

Heure : 11:16:10

Edition : 23.03.18

Projet : 48675075

Ind.	Date	Nom	Désignation

SCHEMA D'IMPLANTATION

Description du Projet
 ARMOIRE DE DISTRIBUTION 43KVA AC75SE

Projet	48675075	Indice	Page N°
Numéro de l'affaire	48675075	Sur Pages	0